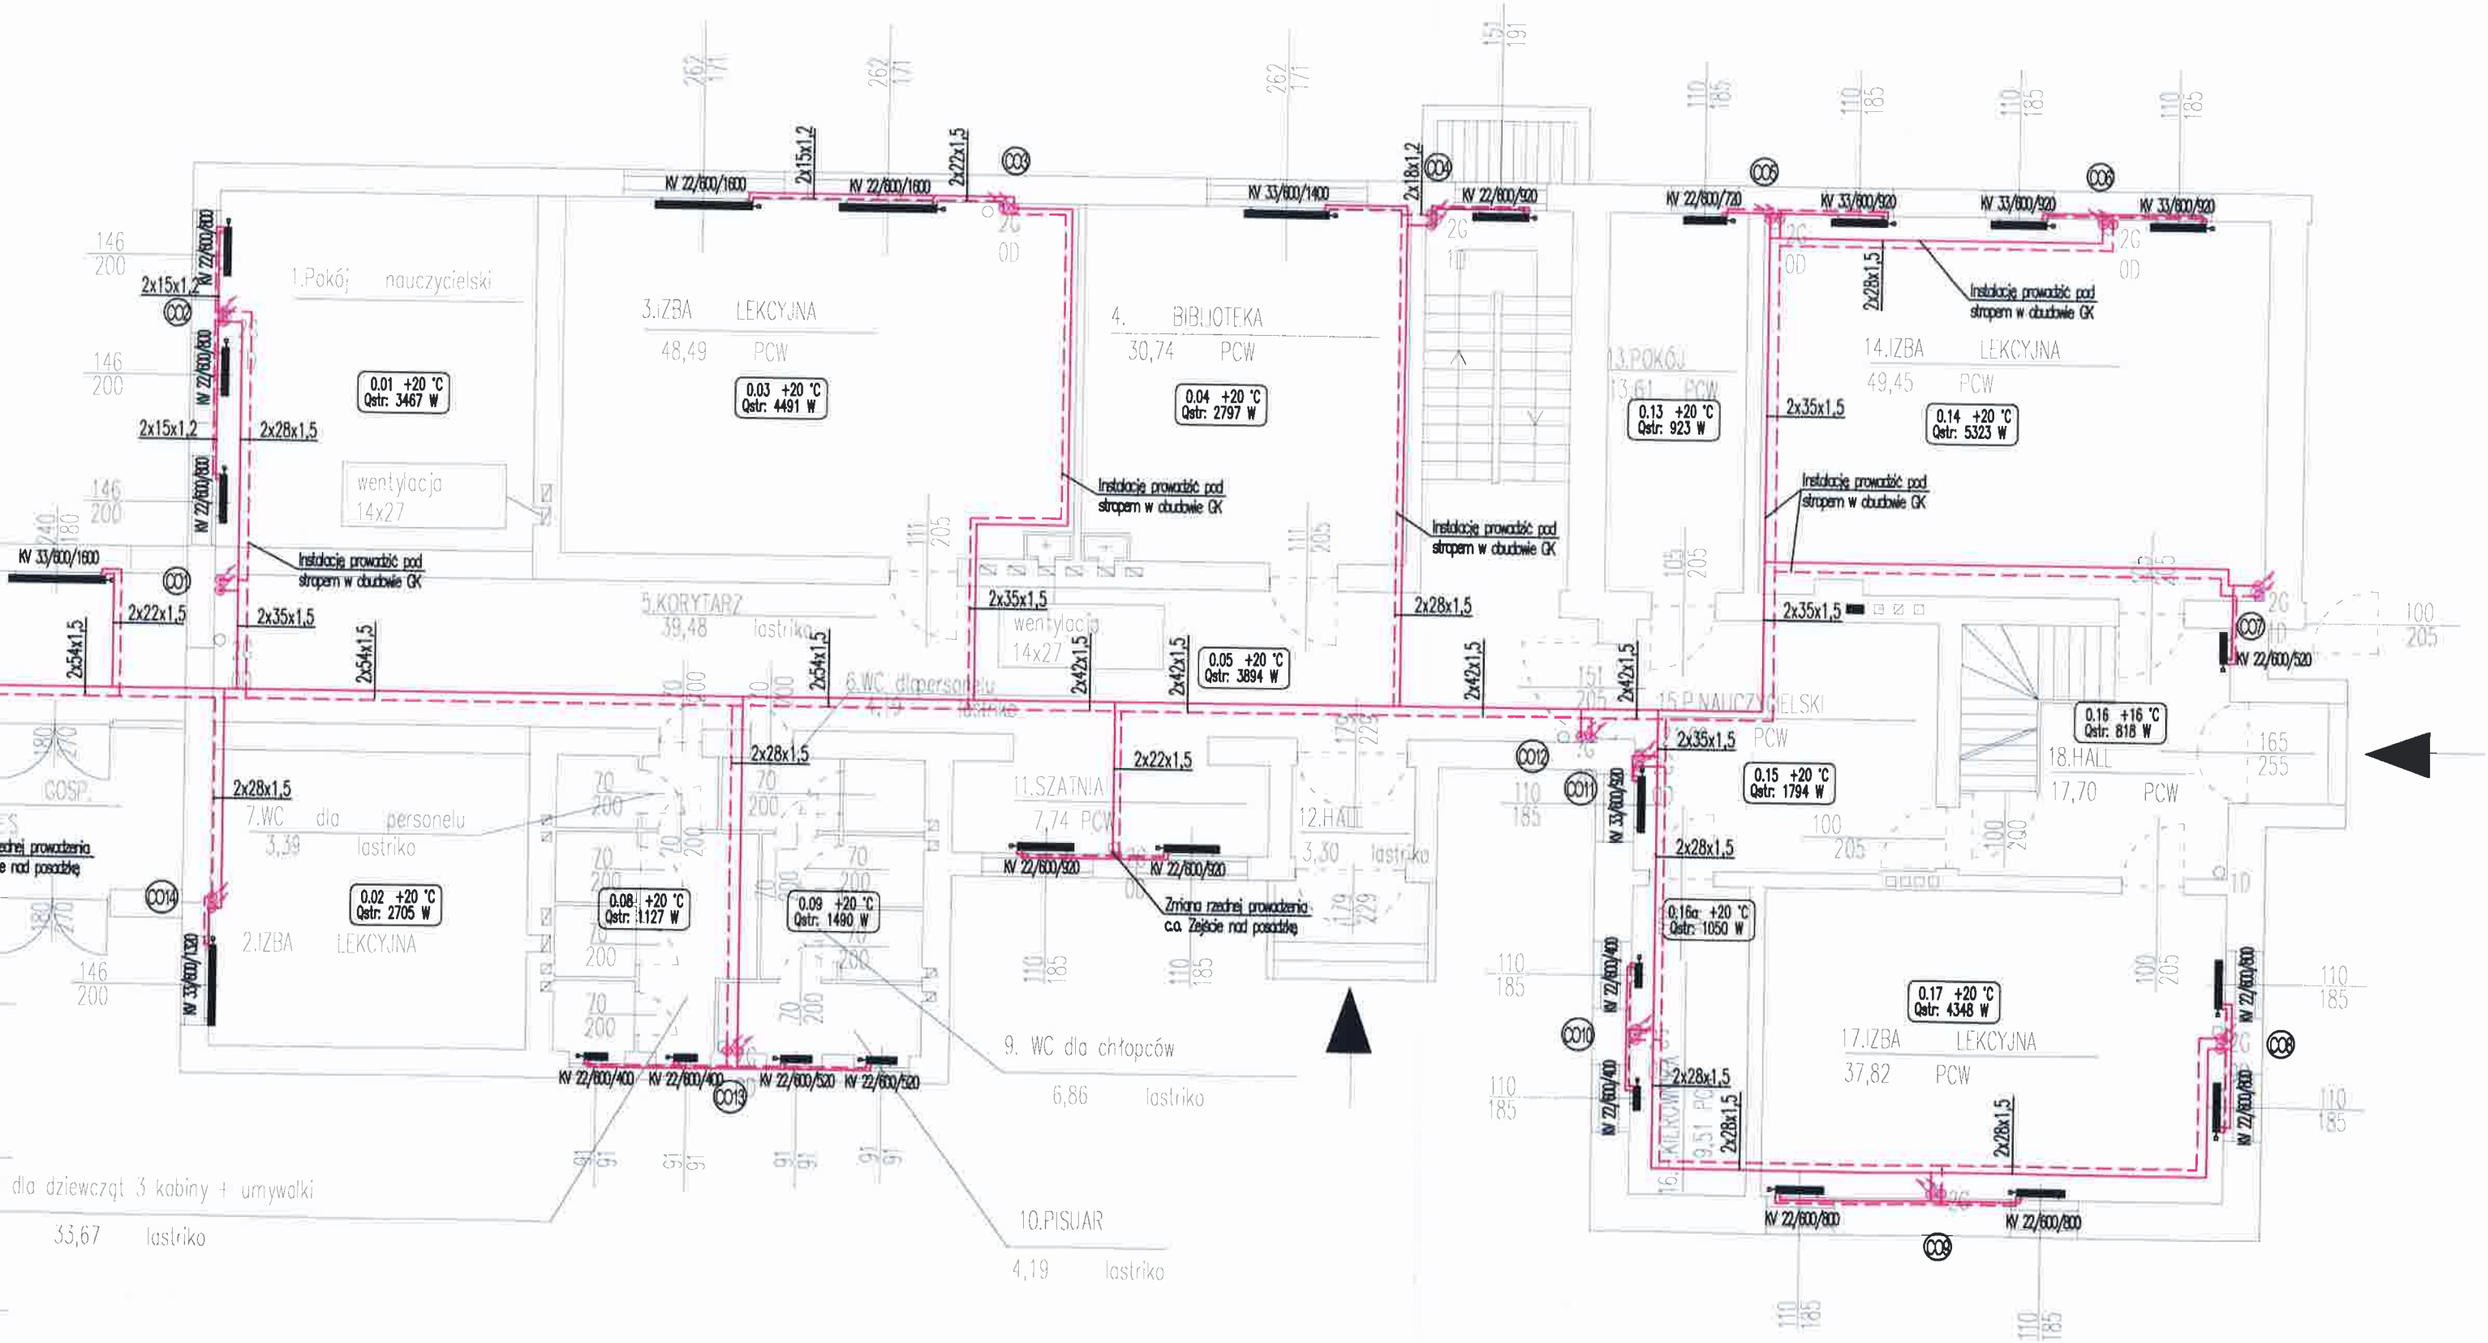
1.Pokój nauczycielski
0.01 +20 °C
Qstr: 3467 W
wentylacja
14x27
3.IZBA LEKCYJNA
48,49 PCW
0.03 +20 °C
Qstr: 4491 W
4. BIBLIOTEKA
30,74 PCW
0.04 +20 °C
Qstr: 2797 W
13.POKÓJ
13,61 PCW
0.13 +20 °C
Qstr: 923 W
14.IZBA LEKCYJNA
49,45 PCW
0.14 +20 °C
Qstr: 5323 W
Instalację prowadzić pod stropem w obudowie GK
5.KORYTARZ
39,48 lastriko
6.WC dla personelu
4,19 lastriko
0.05 +20 °C
Qstr: 3894 W
15.P.NAUCZYCIELSKI
PCW
0.15 +20 °C
Qstr: 1794 W
0.16 +16 °C
Qstr: 818 W
18.HALL
17,70 PCW
7.WC dla personelu
3,39 lastriko
0.02 +20 °C
Qstr: 2705 W
2.IZBA LEKCYJNA
0.08 +20 °C
Qstr: 1127 W
0.09 +20 °C
Qstr: 1490 W
11.SZATNIA
7,74 PCW
12.HALL
3,30 lastriko
Zmiana rzędnej prowadzenia c.o. Zejście nad posadzkę
0.16a +20 °C
Qstr: 1050 W
0.17 +20 °C
Qstr: 4348 W
17.IZBA LEKCYJNA
37,82 PCW
9. WC dla chłopców
6,86 lastriko
10.PISUAR
4,19 lastriko
dla dziewcząt 3 kabiny + umywalki
33,67 lastriko
GOSP.


Zmiana rzednej prowadzenia c.o. Zejście nad posadzkę
Instalację prowadzić pod stropem w obudowie GK
20.SKŁAD OPAŁU
14,70 GRES
19.KOTŁOWNIA
13,29 GRES
Q=102,4kW
tz/tp=70/55°C
21.BIBLIOTEKA
61,27 PARKIET
0.21 +20 °C Qstr: 6696 W
18.SALA GIMNASTYCZNA
216,0 PARKIET
0.18 +16 °C Qstr: 11511 W
22.P.DYREKTORA
14,74 PARKIET
0.22 +20 °C Qstr: 1345 W
23.SEKRETARIAT
12,48 PARKIET
0.23 +20 °C Qstr: 914 W
24.KSIĘGOWOŚĆ
12,53 PARKIET
0.24 +20 °C Qstr: 1280 W
25.HALL
37,50 GRES
26.KORYTARZ
22,80 GRES
0.26 +20 °C Qstr: 4606 W
27.MAGAZYN
22,80 GRES
28.POM. GOSP.
1,87 GRES
29.ŚWIETLICA
58,67 PARKIET
0.29 +20 °C Qstr: 5393 W
30.PRZEDSIONEK
0.31 +24 °C Qstr: 1535 W
31.SZATNIA
35.PRZEDSIONEK
5,64 GRES
1.Pokój nauc
wentylat
14x27
0.01 +20 Qstr: 3467
7.WC dla per
3,39 lastriko
2.IZBA LEKCYJNA
0.02 +20 Qstr: 2705
8.WC dla dziewcząt 3 kabiny + umywalki
33,67 lastriko
KV 22/600/1600
KV 22/600/1000
KV 22/600/720
KV 22/600/500
KV 33/600/1600
KV 33/600/630
KV 22/600/1400
KV 22/600/800
KV 22/600/1200
2x28x1,5
2x18x1,2
2x15x1,2
2x22x1,5
2x35x1,5
2x54x1,5
2x68x1,5
CO1
CO2
CO14

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy
Wydział Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica: ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77

LEGENDA

instalacja centralnego ogrzewania

4.0.5.6 +20 °C
Qstr: 747 W

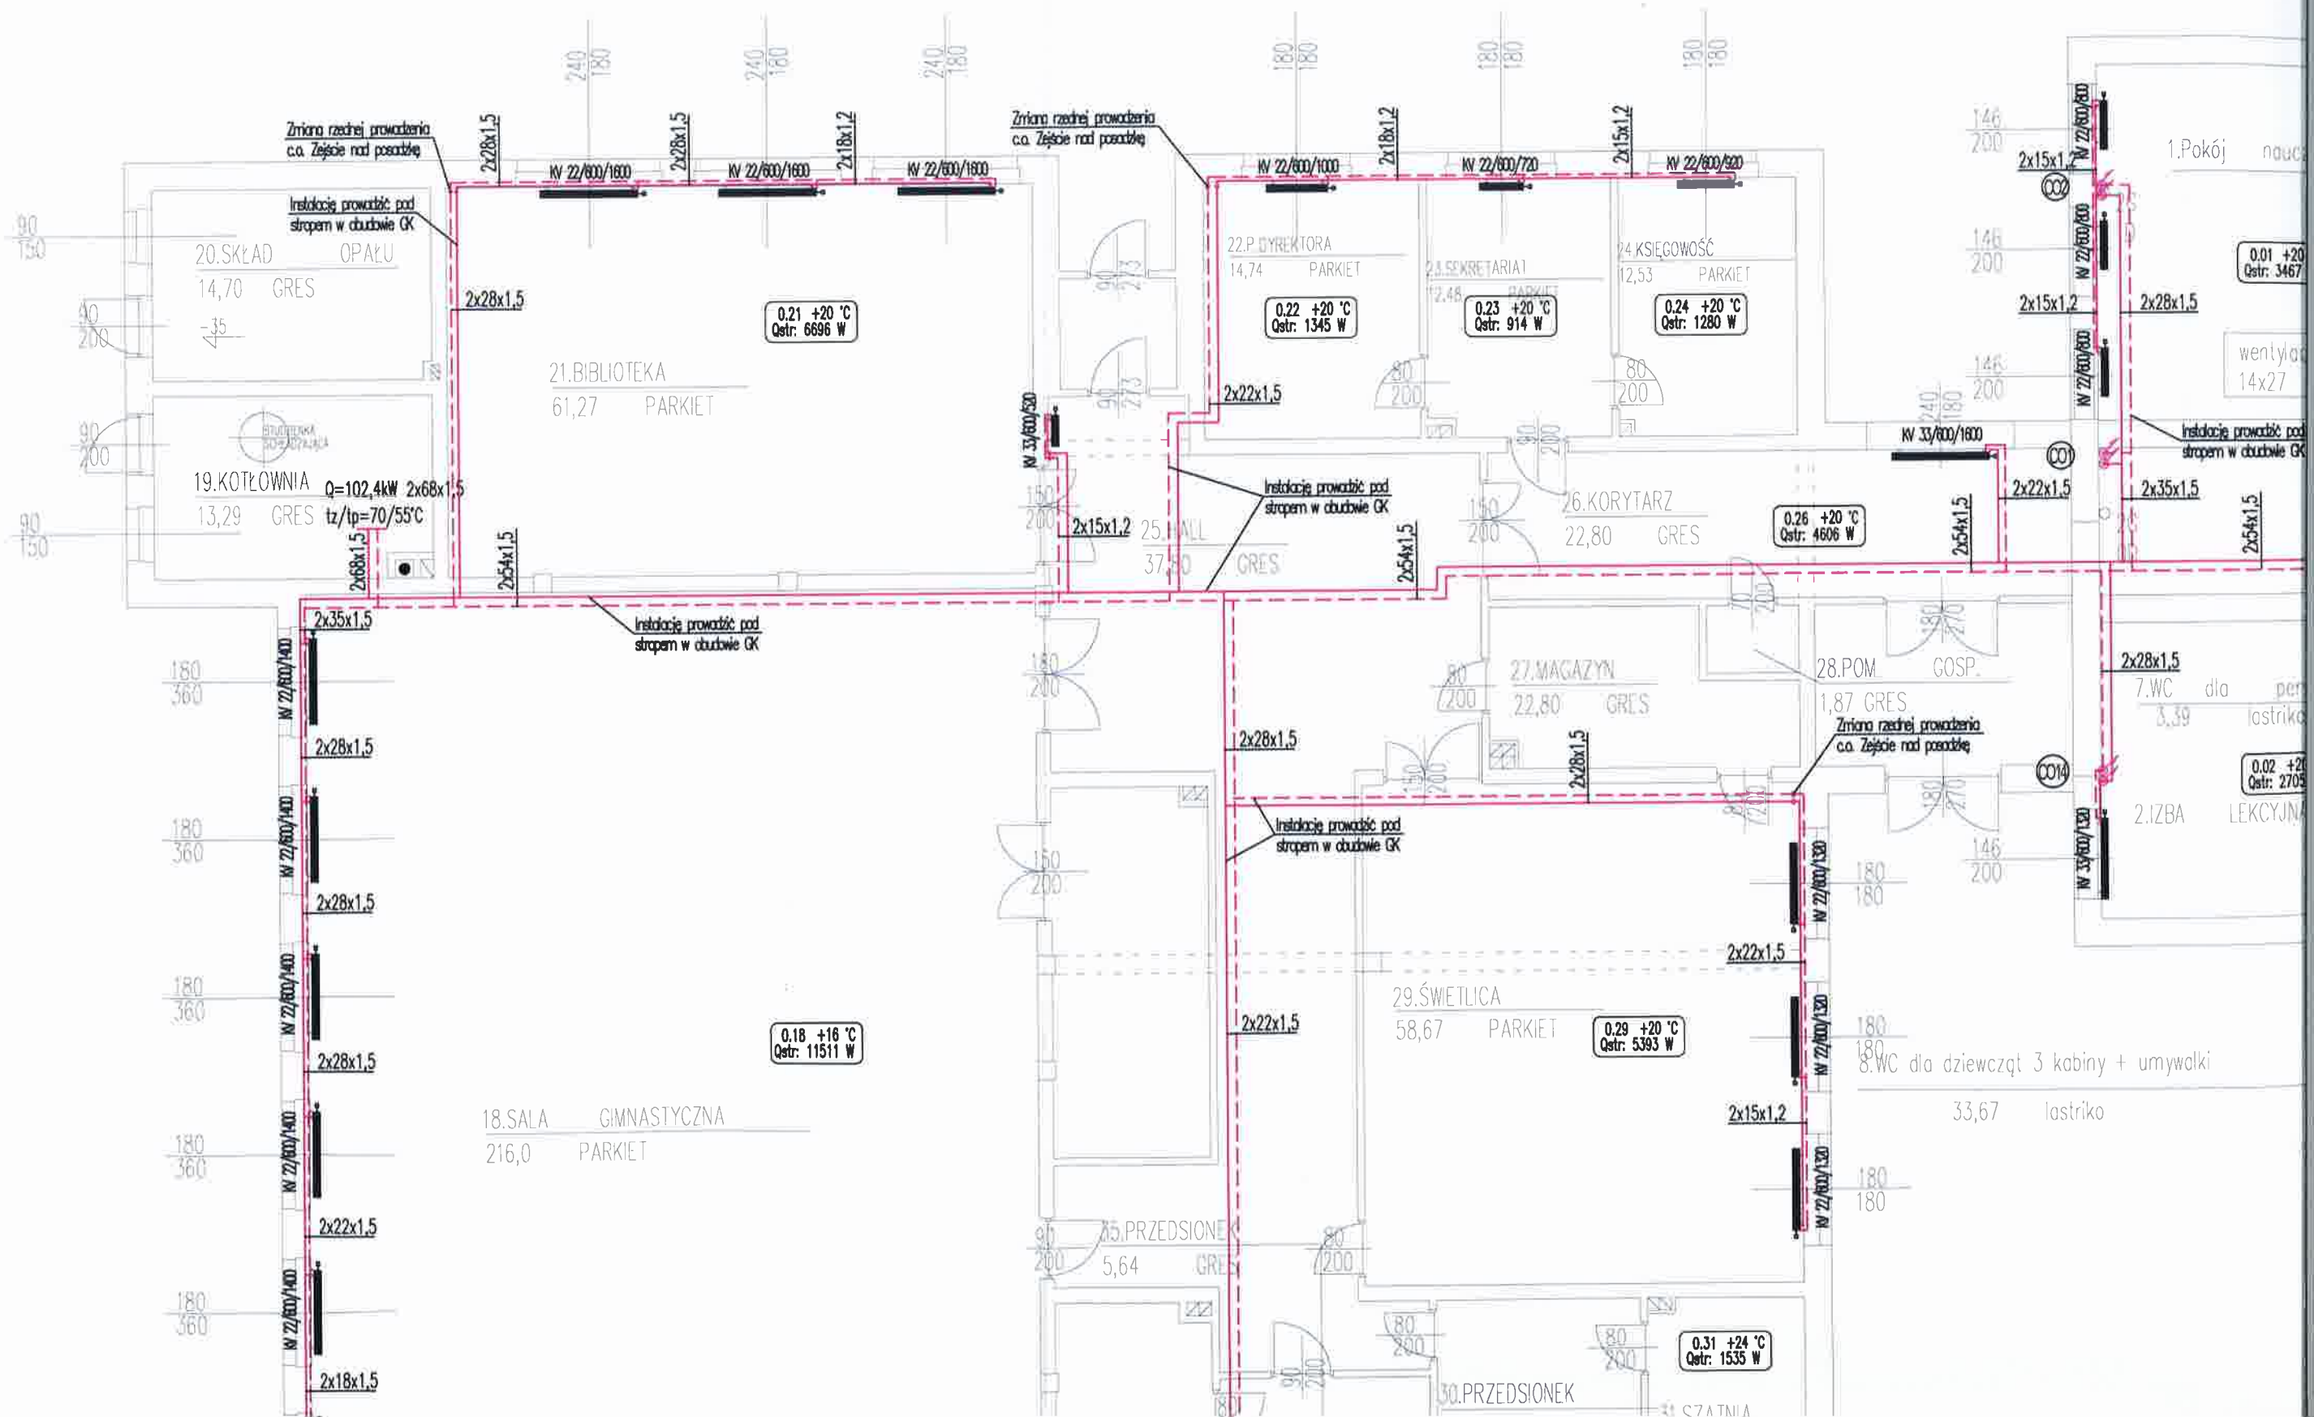nr pom. — obliczeniowa temp. w pom. — wymagana moc grzewcza

grzejnik płytowy

KV 22/600/500

Długość
Wysokość
Ilość płyt
typ grzejnika

(CO1) pion centralnego ogrzewania

Zawór podpionowy centralnego ogrzewania

Projektowany grzejnik

w dół
w górę

UWAGI:

1. Niniejszy projekt należy rozpatrywać z uwzględnieniem opisu technicznego i specyfikacji elementów, które są jego integralną częścią.
2. Projekt stanowi integralną całość z projektem branży konstrukcyjnej i architektonicznej.
3. Rysunki branży architektonicznej są rysunkami podstawowymi projektu. W przypadku niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi i branżowymi wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
4. Wszystkie urządzenia i osprzęt powinny posiadać wymagane przepisami dopuszczenia i atesty. Urządzenia montować i eksploatować zgodnie z dokumentacją DTR.
5. Otwory w przegrodach budowlanych (stropach, ścianach) wykonać po montażu na budowie. Przejścia przez ściany i stropy ppoż. powinny być uszczelnione np. systemem CP 673 firmy Hilti.
6. Należy zapewnić dostęp serwisowy do zainstalowanych urządzeń.
7. W celu umożliwienia czyszczenia instalacji, powinno się zapewnić dostęp przez zastosowanie otworów montażowych w przewodach instalacji.
8. Nawiązując do art. 36A Prawo Budowlanego nie dopuszcza się wprowadzania zmian bez zgody projektanta.

TEMAT	TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W CZESZOWIE			
LOKALIZACJA	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. WAWRZYŃCA BOCHENKA ul. M. Konopnickiej 18, 55-106 Czeszów, działka 527, AM-1			
INWESTOR	Gmina Zawonia, ul.Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia			
INSTALACJE SANITARNE	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Katarzyna Skoza-Ozimek upr. nr 98/98/LW			
INSTALACJE SANITARNE	SPRAWDZAŁ: mgr inż. Błażej Skoza upr. nr [illegible]			
TEMAT RYSUNKU	Rzut parteru. Instalacja c.o.			
DATA 05.2016	STADIUM PB	NR RYS. IS.01	SKALA 1:100	REWIZJA

2x15x1,2
KV 22/600/1400
180
360
0.34 +24 °C
Qstr: 926 W
0.33 +24 °C
Qstr: 962 W
0.32 +24 °C
Qstr: 1071 W
33.NATRYSKI
GRES
32.NATRYSKI
GRES
Zmiana rzędnej prowadzenia
c.o. Zejście nad posadzkę
2x15x1,5
2x22x1,5
2x18x1,2
2x15x1,2
2x15x1,2
KV 22/600/400
KV 22/600/400
KV 22/600/800
KV 22/600/920
KV 22/600/720
KV 22/600/720
90
90